CK.271.1.2.2020

Jedlina-Zdrój, 29 czerwca 2020 r.

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury", w zakresie Zadania nr 2 pn. „Dostawa mebli i wyposażenia oraz dostawa i instalacja wyposażenia informatycznego i multimedialnego do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju" - Część Nr 1: Dostawa mebli i wyposażenia do Biblioteki Miejskiej i Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.**

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Zamawiający informuje, że w dniu 26 czerwca 2020 r. w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Treść pytania Nr 1:
Poz. nr 16 Krzesło konferencyjne: nie znajduje w Siwz opisu tego krzesła, proszę o podanie. Niewskazanie opisu krzesła może powodować dla Zamawiającego konsekwencje otrzymania najtańszego modelu na rynku.
Odpowiedź na pytanie Nr 1.
Krzesła konferencyjne 60 szt.

- ergonomicznie formowane krzesło z tapicerką z pianki w kolorze od szarości do czerni (wszystkie w jednej barwie, preferowany grafit)
- stelaż ze stalowych, chromowanych rur owalnych 30 x 15 x 2 mm
- siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej
- oparcie tapicerowane pianką 10 mm, siedzisko pokryte pianką 20 mm
- materiał Trevira CS, trudnopalny
- przykładowe krzesło poniżej

Treść pytania Nr 2:
Poz. 11 i 12 Fototapeta proszę o wskazanie więcej informacji np. materiał, motyw, wielkość.
Odpowiedź na pytanie Nr 2
Poz. 12 dla Centrum Kultury - Fototapeta (sala teatralno-filmowa) – 2 szt. do uzgodnienia z Zamawiającym:
Parametry techniczne fototapety:

- Wymiar rzeczywisty ściany pod fototapetę wys. 3,10 szer. 5,90 cm, należy dodać odpowiedni naddatek min. 20 cm
- FOTOTAPETA ZMYWALNA tj. winylowa wzmocniona specjalnym laminatem z filtrem UV
- grubości 440 µm
- powierzchnia gładka, matowa
- szerokość pojedynczego pasa ok. 100 cm
- montaż pasów krawędź w krawędź
- można przecierać na mokro
- z przeznaczeniem do obiektów użyteczności publicznej
- czarno-biała, lub grafitowo-biała
- przedstawiająca szkice Leonarda Da Vinci
- przykład fototapety poniżej

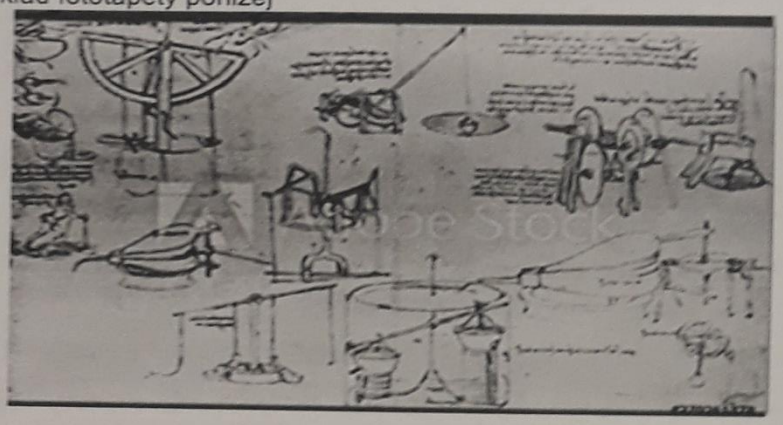

Poz. 11 dla Centrum Kultury - Fototapeta (sala zajęć ruchowych) – 1 szt. do uzgodnienia z Zamawiającym:
Parametry techniczne fototapety:

- Wymiar rzeczywisty ściany pod fototapetę wys. 3,10 szer. 5,80 cm, należy dodać odpowiedni naddatek min. 20 cm
- FOTOTAPETA ZMYWALNA tj. winylowa wzmocniona specjalnym laminatem z filtrem UV.
- grubości 440 µm
- powierzchnia gładka, matowa
- szerokość pojedynczego pasa ok. 100 cm
- montaż pasów krawędź w krawędź
- można przecierać na mokro
- z przeznaczeniem do obiektów użyteczności publicznej
- kolorowa
- przedstawiająca abstrakcyjne lub geometryczne wzory, kojarzące się z ruchem, dynamiką,
- przykład fototapety poniżej

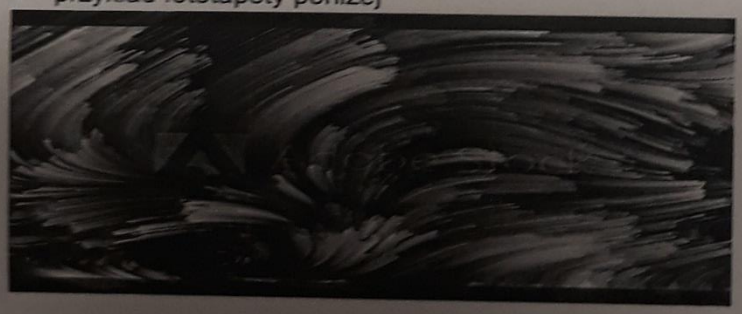

Treść pytania Nr 3:
Podłoga Tarkett wskazana w przykładowej aranżacji wnętrz nie jest przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź na pytanie Nr 3
Tak, podłoga Tarket nie jest przedmiotem tego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia i udzielone odpowiedzi mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić w składanej ofercie oraz nie wpływają na termin składania ofert, o którym mowa w **Zawiadomieniu Nr 1 z dnia 26 czerwca 2020r. o przedłużeniu terminu składania ofert.**

Sporządził: M. Mroczkowska, A.Sobusiak, M.Kielar,

DYREKTOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
Marzena Mroczkowska